


- UWAGA:**
- 1) Istniejące pionowe żelbetonowe uszczelnienie i wywieść na zewnątrz (zwykła) w porozumieniu z zamawiającym.
 - 2) Przebiegi pionów KS przez dachowce wyceniono w brzozy budowlanej.
 - 3) Piony wyposażone w rewizje, które należy zamontować pod stryżynami w piwnicy.
 - 4) Przed ułożeniem leżaków podposadzkowych sprawdzić rzędnice istniejącej zew. instalacji kanalizacyjnej celem zachowania ciągłości spoków grawitacyjnych.
 - 5) Od pionów do urządzeń rury wymieniać na rury wielowarstwowe z tworzyw sztucznych.

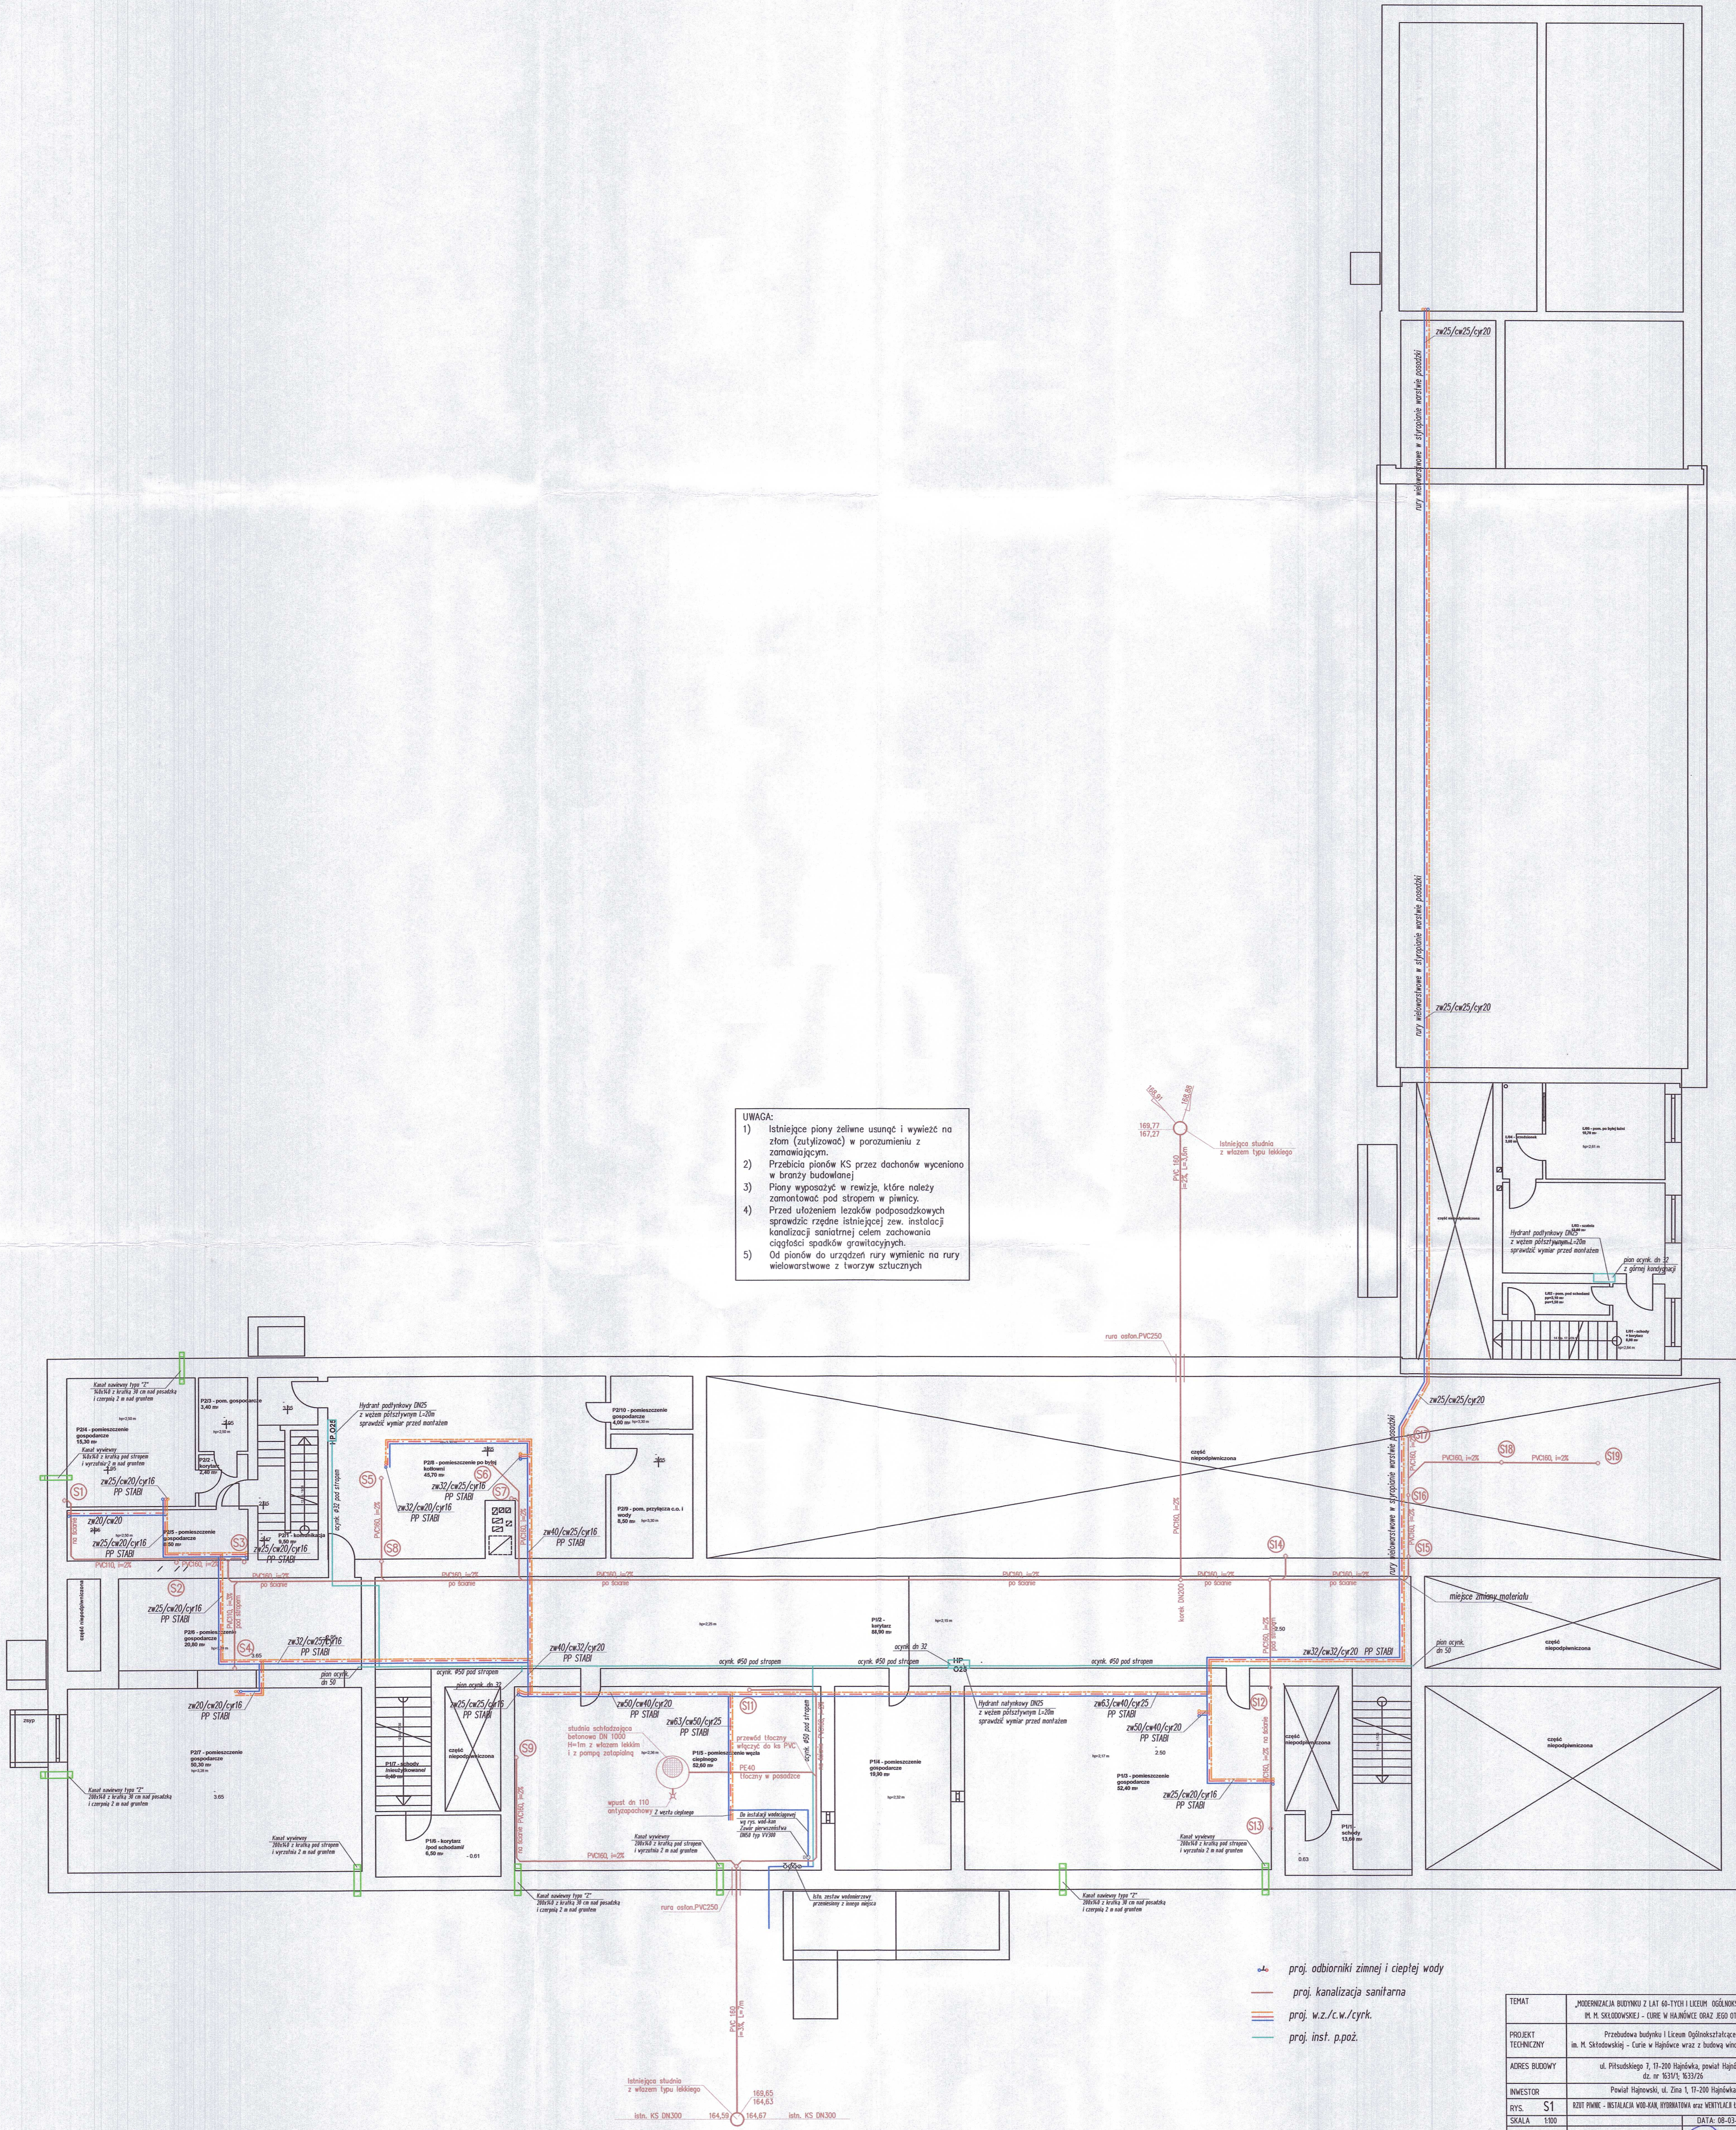

- proj. odbiorniki zimnej i ciepłej wody
- proj. kanalizacja sanitarna
- proj. w.z./c.w./cyrk.
- proj. inst. p.poz.

TEMAT	PROJEKT BUDOWNY I LUBRYCZNY OGRODNIKTWAŁCZEGO IM. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE W HAJÓWKIE ORAZ JEJ OTOCZENIA
PROJEKT TECHNICZNY	Przebudowa budynku i Licencja Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej - Curie w Hajówce wraz z budową windy zewnętrznej
ADRES BUDOWY	ul. Piłsudskiego 7, 11-200 Hajówka, powiat Hajówka dz. nr 1633/1, 1633/2
INWESTOR	Powiat Hajowski, ul. Żelazna 1, 11-200 Hajówka
RYŚ	S1
SKALA	1:100
Projektant	inż. Krzysztof Galiński POL/0036/PODS/06
DATA	08-03-2022